

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-22-384**  
**о назначении административного наказания**

\_\_\_\_\_ )  
Регистрационный индекс ПД

«04» декабря 2018 года

Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4  
(место составления)

Я, государственный инспектор Приморского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Хомякова Елена Олеговна

(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрел в 17 часов 00 минут «04» декабря 2018 года

(указывается время и дата рассмотрения)

по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4

(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

протокол № 2-22-384 составленный «04» декабря 2018 года государственным инспектором Приморского района по пожарному надзору Хомяковой Е.О.

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административного дела, возбужденного в отношении должностного лица

(указывается должностное лицо или гражданин)

1. Фамилия, имя, отчество: Кондратьев Игорь Александрович
2. Дата и место рождения: 24.03.1988 г. Остров Псковской обл.
3. Адрес места регистрации: г. Остров Псковской обл., ул. Меркурьева, д. 8, кв. 72
4. Адрес места фактического проживания: г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 100, кв. 16
5. Место работы, учебы: ООО «ЖКС №4 Приморского района»
6. Занимаемая должность, заработная плата: начальник ЖЭС №3,
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ 5808 №964809 выдан отделением УФМС России по Псковской обл. в Островском р-не 20.11.2008
8. Семейное положение: холост

Иные сведения необходимые для разрешения дела: ранее к административной ответственности не привлекался

(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)

ОГЧД № 4 Приморского района	
тел. 349-23-56	
ВХ. №	<u>01-1361/18-6</u>
«07»	<u>12</u> 20 <u>18</u>

Материалами установлено, что 29.11.2018 года в 16 часов 00 минут при рассмотрении результата проведенной плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-22-753 от 19.10.2018 года, в отношении объекта защиты – административного здания, правообладателем которого является ООО «ЖКС №4 Приморского района», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 63, корп. 3, лит. А, являясь ответственным за пожарную безопасность в ООО «ЖКС №4 Приморского района», согласно приказа №20 от 12.02.2018, допустил нарушение требований пожарной безопасности: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 23 (к), п. 36 (б), п. 57, п. 70, п. 468, п. 474, п. 6, п. 20, п. 61, п. 55, п. 36 (в), п. 355 (к), п. 249 (в), п. 23 (б), п. 42 (г), п. 42 (е), п. 42 (в), п. 23 (а); ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145, ст. 53, ст. 84, ст. 83, ст. 91, ст. 21, 22, 23, 26 и 27, ст. 88; Свод правил Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы СП 1.13130.2009 п. 4.2.7, п. 4.3.3; СП 3.13130.2009, таблица 1, п. 17 таблица 2; СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4, табл. А1, п. 9; СП 12.13130.2009 п. 1.1, п. 1.2; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4, п. 6.2.10, п. 7.6.

а именно:

На объекте защиты допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем. (лестница №1). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 23 (к)

На объекте защиты допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем. (лестница №2). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 23 (к)

Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания дверей с уплотнением в притворе на 1-ом этаже. (ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, Свод правил Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы СП 1.13130.2009 п. 4.2.7)

Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания дверей с уплотнением в притворе на 2-ом этаже. (ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, Свод правил Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы СП 1.13130.2009 п. 4.2.7)

Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (коридор 2-го этажа). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145

Ширина пути эвакуации (коридора на 2-ом этаже здания) менее нормативного показателя. При одностороннем открывании дверей за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную на половину ширины дверного полотна. ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.3

На путях эвакуации на 2-ом этаже, размещены (установлены) различные предметы мебели. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 (б)

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009, таблица 1, п. 17 таблица 2;

В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС), помещение №7 (согласно внутренней нумерации) на 2-ом этаже здания – не оборудовано соответствующей установкой. п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. А.4, табл. А1, п. 9 СП 5.13130.2009

В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС), помещение ЭяСС на 2-ом этаже здания – не оборудовано соответствующей установкой. п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. А.4, табл. А1, п. 9 СП 5.13130.2009

В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС), помещение №4 (согласно внутренней нумерации) на 2-ом этаже здания – не оборудовано соответствующей установкой. п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. А.4, табл. А1, п. 9 СП 5.13130.2009

В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС), помещение №1 (согласно внутренней нумерации) на 2-ом этаже здания – не оборудовано соответствующей установкой. п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. А.4, табл. А1, п. 9 СП 5.13130.2009

Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами и стволами (ПК №1). «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 57.

Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами и стволами (ПК №2). «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 57.

Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами и стволами (ПК №3). «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 57.

Руководитель организации обеспечил объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил противопожарного режима в РФ и приложениям N 1 и 2. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 70, п. 468, п. 474.

Руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, в административных, общественных помещениях. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 6

В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС), помещение №13 (согласно внутренней нумерации) на 2-ом этаже здания – не оборудовано соответствующей установкой. п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. А.4, табл. А1, п. 9 СП 5.13130.2009

В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС), помещение АДС (мастерская аварийной службы) на 2-ом этаже здания – не оборудовано соответствующей установкой. п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. А.4, табл. А1, п. 9 СП 5.13130.2009

Для помещений производственного назначения АДС (мастерская аварийной службы), расположенного на 2-ом этаже, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны, и не обозначены на двери помещения. п.1 ч.2 ст. 1; п.2 ч.1 ст.6, ст. ст. 21,22,23,26 и 27 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.1, п. 1.2, СП 12.13130.2009, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 20

Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение производственного назначения (АДС (мастерская аварийной службы)) от помещения коридора, расположенного на 2-ом этаже здания, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6; ст. 88, п. 3. Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4

Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты систем АППЗ (автоматическая пожарная сигнализация) в неработоспособном состоянии). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 61

Руководитель организации не обеспечивает исправность и своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и не организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 55.

Руководитель организации не обеспечивает проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической пожарной сигнализации). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 61.

Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение производственного назначения помещение мастерской №50 (согласно внутренней нумерации), от помещения коридора, расположенного на 2-ом этаже здания, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6; ст. 88, п. 3. Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4

Допускается хранение различного инвентаря и материалов в тамбуре эвакуационного выхода на 1-ом этаже (выход на задний двор). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 (в)

В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС), помещение гаража – не оборудовано соответствующей установкой. п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. А.4, табл. А1, п. 9 СП 5.13130.2009

Помещение гаража не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009, таблица 1, п. 17 таблица 2;

Руководитель организации обеспечил объект защиты (помещение гаража) огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил противопожарного режима в РФ и приложениям N 1 и 2. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 70, п. 468, п. 474.

Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения (помещение кладовой в гараже), от помещения гаража, расположенного на 1-ом этаже здания, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6; ст. 88, п. 3. Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.2.10

Для помещений складского назначения (помещение кладовой в гараже), расположенного на 1-ом этаже, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны, и не обозначены на двери помещения. п.1 ч.2 ст. 1; п.2 ч.1 ст.6, ст. ст. 21,22,23,26 и 27 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.1, п. 1.2, СП 12.13130.2009, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 20

В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС), помещение кладовой в гараже на 1-ом этаже здания – не оборудовано соответствующей установкой. п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. А.4, табл. А1, п. 9 СП 5.13130.2009

Допускается совместное хранение горючего газа с другими веществами, материалами и оборудованием в помещении склада расположенного в гараже на 1-ом этаже здания. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 355 (к)

В помещении гаража на первом этаже производятся работы по промывке деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 249 (в).

На объекте защиты, допускается использование чердака для организации мастерских, хранения мебели и других предметов. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 23 (б).

В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС), помещение расположенное на чердаке напротив ГРЩ – не оборудовано соответствующей установкой. п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. А.4, табл. А1, п. 9 СП 5.13130.2009

В помещении расположенном на чердаке у выхода на кровлю допускается использование электроплитки, электрочайника и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 42 (г).

В помещении расположенном на чердаке у выхода на кровлю допускается оставление без присмотра включенных в электрическую сеть бытовые электроприборов, в том числе находящиеся в режиме ожидания. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 42 (е).

На объекте защиты, на чердаке допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции напротив помещения ГРЩ. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 42 (г).

На объекте защиты, на чердаке допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 42 (в).

На объекте защиты допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем ведущем на чердак. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 23 (к)

Выход на чердак предусмотрены не через противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра (лестничным марш ведущий на чердак со 2-го этажа). ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям», п. 7.6

На объекте защиты в подвале допускается хранение различных горючих материалов, шин, баллонов с горючими газами. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 23 (а)

Руководитель организации не обеспечивает исправность и своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и не организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 55.

Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организует проведение проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 61.

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях  
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2 КоАП России – раскаяние лица, совершившего административное правонарушение  
(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

## ПОСТАНОВИЛ:

Кондратьева Игоря Александровича

в соответствии с Протоколом № 2-22-384, составленным государственным инспектором Приморского района по пожарному надзору Хомяковой Е.О., за нарушение требований пожарной безопасности; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 23 (к), п. 36 (б), п. 57, п. 70, п. 468, п. 474, п. 6, п. 20, п. 61, п. 55, п. 36 (в), п. 355 (к), п. 249 (в), п. 23 (б), п. 42 (г), п. 42 (е), п. 42 (в), п. 23 (а); ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145, ст. 53, ст. 84, ст. 83, ст. 91, ст. 21, 22, 23, 26 и 27, ст. 88; Свод правил Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы СП 1.13130.2009 п. 4.2.7, п. 4.3.3; СП 3.13130.2009, таблица 1, п. 17 таблица 2; СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4, табл. А1, п. 9; СП 12.13130.2009 п. 1.1, п. 1.2; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4, п. 6.2.10, п. 7.6.

(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание в виде: административного штрафа в размере 6000 (шесть тысяч) рублей  
(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах на которые наложен арест)

Объявить Кондратьеву Игорю Александровичу

что настоящее постановление может быть обжаловано Главному (заместителю) государственному инспектору Приморского района по пожарному надзору (197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, каб. 1); Главному (заместителю) государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (наб. реки Мойки, д. 85, Санкт-Петербург, 190000), в Приморский районный суд (197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83)

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору и районный суд по месту рассмотрения дела)

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Разъяснить Кондратьеву Игорю Александровичу

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица или лица, привлеченного к административной ответственности)

что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо обязательные работы на срок до 50 часов.

**Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:**

Получатель УФК по г. Санкт-Петербургу (Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, л/с 04721784490)

ИНН 7840308932

КПП 784001001

Счет 40101810200000010001

БИК 044030001


Банк получателя Северо-Западное ГУ Банка России

Код бюджетной классификации 177 116 27000 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности».

(КБК)

ОКТМО 40326000

УИН 0

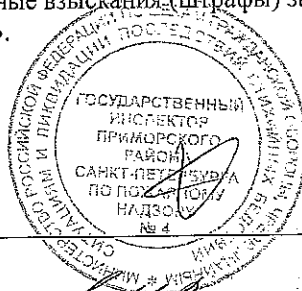

Подпись лица, вынесшего постановление

Е.О. Хомякова

Копию постановления получил [подпись]

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отметка о направлении ему постановления с указанием даты) 09.12.18.

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:

Отдел надзорной деятельности Приморского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу; 197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4.

**О Т М Е Т К А об исполнении постановления**

Постановление 2-22-384 от «04» декабря 2018 г. исполнено

(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФФУ)

Постановление направлено для принудительного исполнения « . » 20 года

В

Исх. №