

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-22-84
о назначении административного наказания

| |
|----------------------------------|
| ООО «ЖКС № 4 Приморского района» |
| ВК, № 01-610/48-4 |
| «18» 04 2018 г. |

«12» апреля 2018 г.
17 час. 40 мин.

г. Санкт-Петербург
Комендантский пр., д. 32, к.4

Я, государственный инспектор Приморского района Санкт-Петербурга по пожарному Иванову Анастасия Сергеевна, рассмотрел с «17» часов «15» минут по «17» часов «40» минут 12 апреля 2018 года, по адресу: г. Санкт – Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, каб. № 9 протокол № 2-22-84, составленный 12 апреля 2018 года, по признакам административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица, гражданина Российской Федерации:

1. Фамилия, имя, отчество: Рассказова Наталия Борисовна;
2. Дата и место рождения: 06.08.1969 г.р., ур. пос. Борок Некоузского р-на Ярославской обл.;
3. Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 11, кв. 57;
4. Фактически проживающий(ая): г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 11, кв. 57;
5. Место работы, учебы: ООО «ЖКС № 4 Приморского района»;
6. Занимаемая должность: техник-смотритель;
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ: серия 4014 № 079620, выдан ТП № 70 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Приморском р-не г. Санкт-Петербурга, 16.08.2014 года, код подразделения 780-070
8. Подвергался ли ранее административному наказанию и когда: ранее административному наказанию не подвергалась.

Указанные сведения подтверждаю

В соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ, перед началом рассмотрения дел, лицу, в отношении которого возбуждены дела об административных правонарушениях разъяснены их права, предусмотренные 51 Конституции Российской Федерации и статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Отводы и ходатайства не заявлены.

Статья 51 Конституции Российской Федерации «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения..

Статья 24.4. Ходатайства

Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

12 апреля 2018 г.

Рассказова Н.Б.

Материалами установлено, что 12 апреля 2018 года в 18 часов 00 минут при оформлении результатов проверки, проведенной на основании распоряжения Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 03 апреля 2018 года № 2-22-202 на объекте защиты – многоквартирном жилом доме по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 28, корп. 1, лит. А. По результатам проверки за выявленные нарушения требований пожарной безопасности в отношении должностного лица – техника-

смотрителя Рассказовой Наталия Борисовна, являясь на основании приказа № 17-П от 20.01.2017г. «О назначении ответственных за организацию работы по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации жилищного фонда», по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 1, статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 12 апреля 2018 года составлен протокол об административном правонарушении № 2-22-84.

В соответствии со статьей 37, 38 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Рассказова Н.Б., являясь на основании приказа № 17-П от 20.01.2017г. «О назначении ответственных за организацию работы по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации жилищного фонда» лицом ответственным за пожарную безопасность, несет ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.

Вместе с тем, учитывая отсутствие на объекты расчетов пожарного риска, согласно п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 04.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пожарная безопасность объектов защиты обеспечивается при условии выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативных документов по пожарной безопасности. В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 123-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил (СП), содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

12 апреля 2018 года в 17 часов 00 минут, по результатам проведения внеплановой выездной проверки объекта защиты – многоквартирного жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 28, корп. 1, лит. А, проводимой согласно распоряжения Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 03 апреля 2018 года, № 2-22-202, установлено, что Рассказова Наталия Борисовна, являясь на основании приказа № 17-П от 20.01.2017г. «О назначении ответственных за организацию работы по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации жилищного фонда» и в соответствии со статьями 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» не выполнил обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности - допустил нарушение требований пожарной безопасности указанное в: Федеральном законе от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», Своде правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», а именно:

1. На 16-ом этаже 1-ой парадной многоквартирного жилого дома секционного типа запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»

2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 16-го этажа 1-ой парадной у квартиры № 250 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

3. На 15-ом этаже 1-ой парадной многоквартирного жилого дома секционного типа запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»

4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в

позтажном коридоре 15-го этажа 1-ой парадной у квартиры № 241 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

5. На 13-ом этаже 1-ой парадной многоквартирного жилого дома секционного типа запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»

6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 13-го этажа 1-ой парадной у квартиры № 223 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

7. На 10-ом этаже 1-ой парадной многоквартирного жилого дома секционного типа запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»

8. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 10-го этажа 1-ой парадной у квартиры № 68 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

9. На 7-ом этаже 1-ой парадной многоквартирного жилого дома секционного типа запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»

10. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 7-го этажа 1-ой парадной у квартиры № 42 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

11. На 5-ом этаже 1-ой парадной многоквартирного жилого дома секционного типа запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»

12. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 5-го этажа 1-ой парадной у квартиры № 24 установлена перегородка,

ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

13. На 4-ом этаже 2-ой парадной многоквартирного жилого дома секционного типа запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»

14. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 4-го этажа 2-ой парадной установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.7, 29.9, 29.10, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание п.1, ч.1, ст.4.2 КоАП РФ (раскаяние лица, совершившего административное правонарушение)

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства),

ПОСТАНОВИЛ:

1. Рассказову Наталию Борисовну, в соответствии с протоколом № 2-22-84, составленным 12 апреля 2018 года, по признакам административного правонарушения предусмотренного ч. 1, ст. 20.4 КоАП РФ, за нарушение требований пожарной безопасности указанных в: Федеральном законе от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», Своде правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде предупреждения.

2. Объявить, Рассказовой Наталие Борисовне, что настоящее постановление может быть обжаловано в соответствии со статьями 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ у вышестоящего государственного инспектора по пожарному надзору Главного (заместителя) государственного инспектора Приморского района по пожарному надзору (197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, каб. 1); Главного (заместителя) государственного инспектора Санкт-Петербурга по пожарному надзору (наб. реки Мойки, д. 85, Санкт-Петербург, 190000), в Приморский районный суд (197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83) в течение 10 суток, со дня вручения или получения копии постановления.


3. Разъяснить, Рассказовой Наталие Борисовне, что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления, постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в

отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.



В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Подпись лица вынесшего постановление:

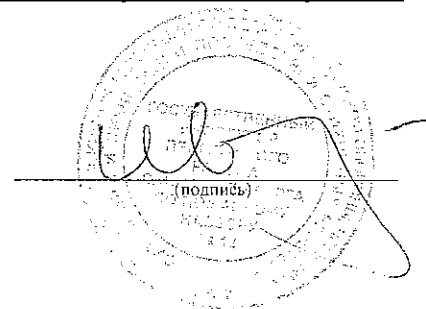

Копию постановления получил:

« 10 » апр 2018 г.

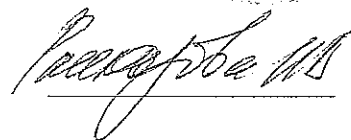

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (Комендантский пр., д. 32, корп. 4, Санкт-Петербург, 197373)

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 2-22-84 от «12» апреля 2018 года: исполнено: « _____ » _____ 2018 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « _____ » _____ 2018 г.
Исх. № _____